



MEGJEGYZÉS:

A gépészeti berendezések megrendése előtt helyezni a mérleltörzést kell tartani!
A gázvezeték az épület védővezetős érintésvédelmébe be kell kötni. MEO-hoz EPH levezetőnyv szükséges.
A terv az engedélyeztetési szánított két évig érvényes.
A gázbeiktást az Egáz-Degáz Földgázelosztó Zrt. végzi.
Hegesztést, szerelést, nyomáspróbát, a MBSZ szerint kell végezni.
2" és feletti a korinfus szerelvények beépítése kötelező.
A tervezett gázvezeték MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10220 szerinti varratmentes acélső.
A kazánok elektronos bekötése FI relén keresztül történik.
Az égéstermek elvezető berendezések MSZ EN 13387-1,2 szabvány szerinti méretezése a terv melléklete.
MEO-hoz végleges kéremnyomó szakvélemény szükséges.
A terek műszaki leírással együtt érvényesek!

JELMAGYARAZAT:

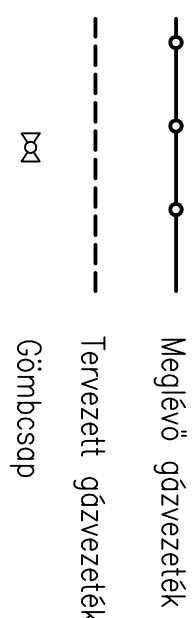

| | | | | |
|---|-----------------|-------------------------------------|--|--------------------|
|  MÉRNÖK IRODA 2143 Kiskunfélegyháza, Magyar té. 17. H-6020 Kiskunfélegyháza Tel: 06-30-742 42 20 Tervező: DOMOTY Csaba C 01-15184 | Tervező típusa: | Gérmek ábrázoló (rezo) | | Dátum: 2017.10.16. |
| | Tervező típusa: | 2646 Díszépítési, Fő utca 7. | | Lépték: 1 : 50 |
| | Tervező típusa: | Gázellátás | | Térkép: Kivétel |
| | Tervező típusa: | Földszint alrajz-függőleges csőterv | | Rajzszám: GC-1 |